

Указания по применению

- 1. Поступивших к потребителю коробках пробить отверстия под
- 2. Установить в пробитые отверстия уплотнительные втулки.
- 3. Звести в коробки через уплотнительные втулки трубы.
- 4. Установить коробки на фиксаторах форм или закрепить их на
- 5. Железном каркасе панели вязальной проволокой.
- 6. Произвести формование панелей.
- 7. После формования панелей на месте монтажа удалить крышки
- 8. Для ответвительных Л251 УЗ.
- 9. Произвести электромонтажные работы.
- 10. После окончания электромонтажных работ коробки закрывают
- 11. Крышками КОИ-2 (ТУ 36.18.29.01-48-89)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОАО **Р** ПЭМИ

Коробка ответвительная Л251 УЗ

ТУ 3464-007-01394633

Л251 ПС

г. Ростов-на-Дону

Коробка потолочная Л253 У3

1. Назначение

1.1. Коробка потолочная Л253-У3 применяется для крепления потолочных светильников и подвода к ним групповой электрической сети в панелях перекрытия толщиной 120 мм и более.

1.2. Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в умеренном климате, в закрытых помещениях, за исключением помещений с повышенной влажностью).

2. Технические данные

2.1. Допустимая температура, воздействующая на коробки при замоноличивании в железобетонные панели не более – 100°C.

2.2. Максимальное давление на коробки при замоноличивании в железобетонные панели не более – 1,36 кг/см².

2.3. Установленный срок службы коробок до замены – не менее 20 лет.


3. Устройство изделий

3.1. Коробка состоит из корпуса и крышки, используемой на время замоноличивания, планки для крепления крюка Л249 У3.

3.2. Крышки коробок предохраняют внутреннюю полость коробок от затекания бетонного раствора при замоноличивании.

3.3. Выступающая за корпус коробки часть планки имеет три круглых отверстия, служащие для улучшения сцепления планки с бетонной массой при замоноличивании.

3.4. Коробки Л253 У3 предусматривают присоединение до 4 труб с наружным диаметром 25 мм.

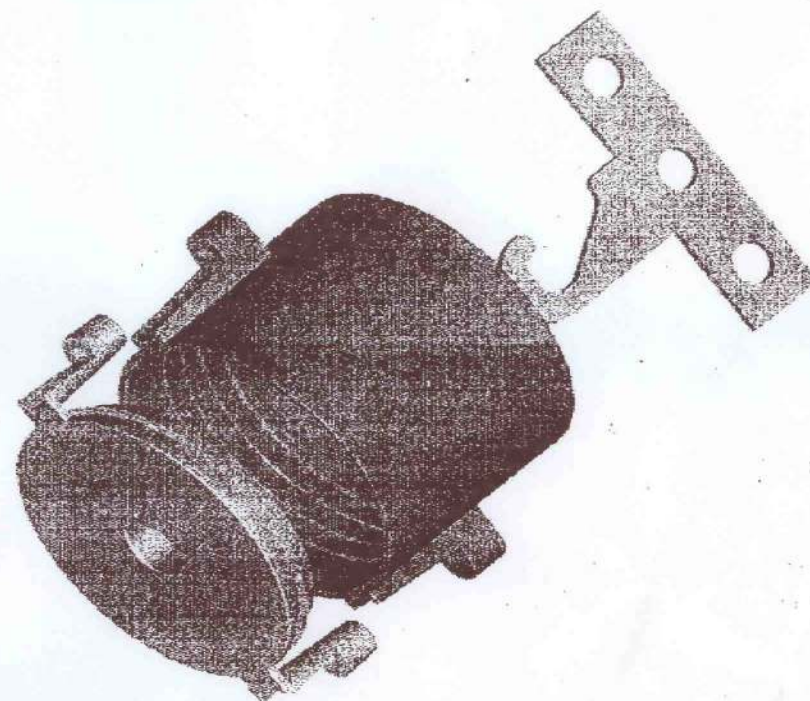

3.5. Коробки Л253 У3 замоноличиваются в панели перекрытия крышкой наружу.

3.6. Снаружи корпусов коробок имеются проушины, предназначенные для крепления коробок вязальной проволокой к арматурному каркасу панели и цилиндрические впадины – для крепления коробок на фиксаторах форм на участках формирования панелей.

3.7. После окончания электромонтажных работ коробки Л253 У3 закрывают потолочными розетками РП1-03 (ТУ 36.18.29.01-31-88).